

MesSen Nord


Gesellschaft für Mess-, Sensor- und Datentechnik mbH

Zum Forsthof 2
18198 Stäbelow

Tel.: 038207 / 656-0 Fax: 038207 / 656-66

Dichtheitsprüfung nach DIN 1986 Teil 30 (Verfahren Wasser)

Auftraggeber:	MesSen Nord GmbH		
Straße:	Zum Forsthof 2		
Ort:	18198 Stäbelow	Telefon:	038207 656 0
Bauvorhaben:	IFAT 2010		
Prüfabschnitt:	Grundleitung		
Straße:	Zum Forsthof 2		
Ort:	18198 Stäbelow		
Prüfobjekt:	Rohrleitung		
von Schacht:	1	nach Schacht:	2
Abschnitt:	Z1	Zulaufleitung:	
Material:	Kunststoff	Material:	Kunststoff
Querschnitt:	Kreis	Querschnitt:	Kreis
Abmaß:	150 mm	Abmaß:	100 mm
Länge:	12.00 m	Länge:	9.00 m
Prüfverfahren:	Rohrleitungsprüfung	Prüfdruck:	23.4 mbar
Prüfzeit:	15.0 min	Zul. Wasserverlust:	1.70 l
Beginn Füllen:	17.09.2010 13:04:28	Wasservolumen:	282.74 l
Beginn Prüfung:	17.09.2010 13:05:42		
Prüfungsende nach:	15.0 min	Wasserverlust:	0.23 l
Prüfresultat:	Prüfung bestanden		
Prüfer:	Machka	Prüfgerät ROHRTEST, SN:	RT4 #080303
Bemerkung:			
Protokolldatei:	100917130428.DAT		

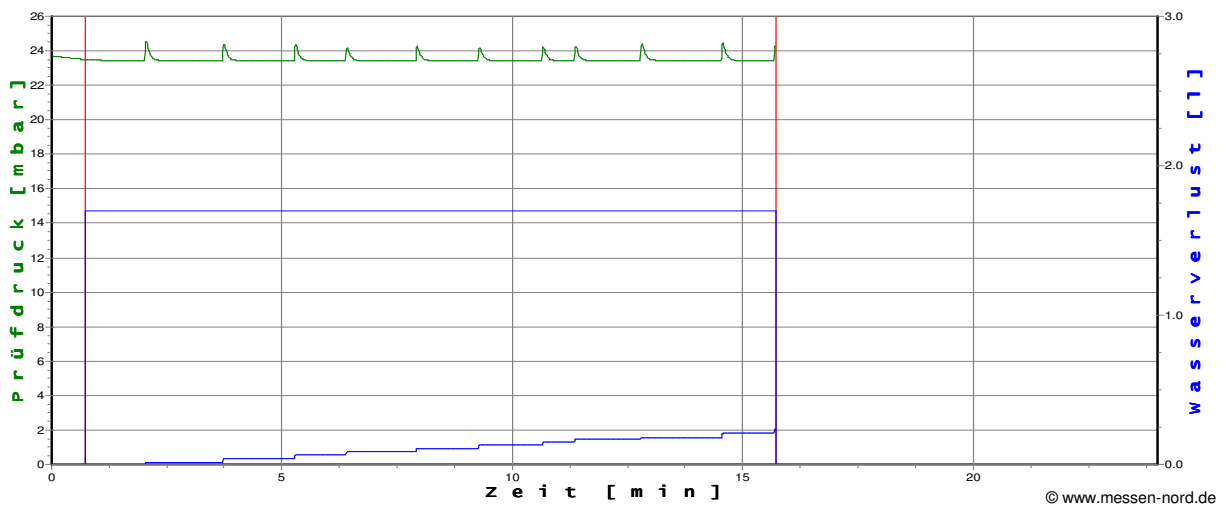

Datum Prüfer Auftraggeber